



## M.I. AJUNTAMENT DE BIAR

Plaça de la Constitució, 1

03410 Biar (Alacant)

C.I.F.: P-0304300-G

Telf.: 96 581 08 33

# ORDENANÇA D'ABOCAMENTS A LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM

<u>I.- OBJECTE I ÀMBIT DE L'ORDENANÇA</u> .....	2
<u>ARTICLE 1</u> .....	2
<u>ARTICLE 2</u> .....	2
<u>ARTICLE 3</u> .....	2
<u>II.- ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS</u> .....	3
<u>ARTICLE 4</u> .....	3
<u>ARTICLE 5</u> .....	3
<u>ARTICLE 6</u> .....	3
<u>ARTICLE 7</u> .....	4
<u>ARTICLE 8</u> .....	4
<u>ARTICLE 9</u> .....	4
<u>III.- PROHIBICIONS I LIMITACIONS GENERALS DELS ABOCAMENTS</u> .....	4
<u>ARTICLE 10</u> .....	4
<u>ARTICLE 11</u> .....	5
<u>ARTICLE 12</u> .....	6
<u>ARTICLE 13</u> .....	8
<u>ARTICLE 14</u> .....	8
<u>ARTICLE 15</u> .....	8
<u>IV.- MOSTREIG I ANÀLISIS</u> .....	9
<u>ARTICLE 16. PROCEDIMENT DE PRESA DE MOSTRES I ANÀLISIS</u> .....	9
<u>ARTICLE 16BIS. CRITERIS PER A L'ANÀLISI DE LES MOSTRES I</u> <u>RESULTAT DEFINITIU</u> .....	12
<u>ARTICLE 17</u> .....	13
<u>V.- INSPECCIÓ D'ABOCAMENTS</u> .....	14
<u>ARTICLE 18</u> .....	14
<u>ARTICLE 19</u> .....	14
<u>ARTICLE 20</u> .....	14
<u>VI.- INFRACCIONS I SANCIONS</u> .....	14
<u>ARTICLE 21</u> .....	14
<u>ARTICLE 22</u> .....	15
<u>ARTICLE 23</u> .....	16
<u>ARTICLE 24. SANCIONS</u> .....	17
<u>ARTICLE 25</u> .....	18
<u>ARTICLE 26</u> .....	18
<u>ARTICLE 27</u> .....	18
<u>ARTICLE 28</u> .....	18
<u>DISPOSICIÓ FINAL</u> .....	18
<u>ANNEX I. ARQUETA DE REGISTRE I CASETA DE CONTROL</u> .....	19



## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

### **I.- OBJECTE I ÀMBIT DE L'ORDENANÇA**

#### **ARTICLE 1**

És objecte de la present Ordenança regular les condicions dels abocaments d'aigües residuals a les xarxes de clavegueram i col·lectors, amb especial referència a les obligacions a les que s'hauran de sotmetre en aquesta matèria els usuaris actuals i futurs, de conformitat amb les següents finalitats:

- 1.- Protegir el medi receptor de les aigües residuals, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cadascun d'aquests mitjans.
- 2.- Preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram.
- 3.- Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de càrregues contaminants superiors a la capacitat de tractament, que no siguin tractables o que tinguen un efecte perjudicial per a aquests sistemes.
- 4.- Afavorir la reutilització, en aplicació al terreny, dels fangs obtinguts en les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

#### **ARTICLE 2**

Queden sotmesos als preceptes d'aquesta Ordenança tots els abocaments d'aigües pluvials i residuals, tant de naturalesa domèstica com industrial que s'efectuen a la xarxa de clavegueram i col·lectors, des d'edificis, indústries o explotacions.

#### **ARTICLE 3**

Totes les edificacions, indústries o explotacions, tant de naturalesa pública com privada, que tinguen connectats o connecten en el futur, els seus abocaments a la xarxa de clavegueram hauran de comptar amb la corresponent Llicència d'Obres i Llicència d'Activitat, en el seu cas, expedida per l'Ajuntament, sense perjudici del que es disposa en l'article següent.

La Llicència d'obres i la Llicència d'obertura, en el seu cas, explicitarà l'autorització i condicions d'escomesa a la xarxa de clavegueram.



## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

## **II.- ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS**

### **ARTICLE 4**

S'entenen com a aigües residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids, deguts a processos propis d'activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), Divisions A, B, C, D, E37, G, I, i S9601.

Tots els abocaments a la xarxa de clavegueram d'aigües residuals d'origen industrial hauran de comptar amb el Permís d'Abocament expedit per l'Ajuntament i que s'atorgarà juntament amb la Llicència d'Obres i la Llicència d'Activitat, en el seu cas.

### **ARTICLE 5**

En la sol·licitud del Permís d'Abocament, al costat de les dades d'identificació, s'exposaran, de manera detallada, les característiques de l'abocament, especialment:

- Volum d'aigua consumida.
- Volum màxim i mig d'aigua residual abocada.
- Característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.
- Variacions estacionals en el volum i característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.

### **ARTICLE 6**

D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, l'Ajuntament estarà facultat per a resoldre en el sentit de:

**1.-** Prohibir totalment l'abocament, quan les característiques que presente no puguin ser corregides per l'oportú tractament. En aquest cas és el productor qui té l'obligació de fer-se càrrec directament de la gestió dels residus, i els Serveis Tècnics Municipals, o l'Entitat o empresa en qui delegue, aprovaran el mètode d'emmagatzematge, transport i punt d'abocament dels residus proposats per l'empresa.

**2.-** Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que hauran d'establir-se amb anterioritat a la seua eixida a la xarxa general, així



## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

com els dispositius de control, mesura de cabal i mostreig que haurà d'instal·lar, al seu càrrec, la indústria afectada.

**3.-** Autoritzar l'abocament sense més limitacions que les contingudes en aquesta Ordenança.

### **ARTICLE 7**

El Permís d'Abocament estarà condicionat al compliment de les condicions establides en aquesta Ordenança, i s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que no varien substancialment les condicions inicials d'autorització.

No es permetrà cap connexió a la xarxa de clavegueram en tant no s'hagen efectuat les obres o instal·lacions específicament determinades, així com les modificacions o condicionaments tècnics que, a la vista de les dades aportades en la sol·licitud del Permís d'Abocament, establisca l'Ajuntament.

### **ARTICLE 8**

Qualsevol alteració del règim d'abocaments haurà de ser notificada de manera immediata a l'Ajuntament. Aquesta notificació haurà de contindre les dades necessàries per a l'exacte coneixement de la naturalesa de l'alteració, tant si afecta les característiques, com al temps i al volum de l'abocament.

D'acord amb aquestes dades i les comprovacions que siguen necessàries, l'Ajuntament adoptarà nova resolució d'acord amb el que es disposa en l'article 6é.

### **ARTICLE 9**

Són responsables dels abocaments, els titulars dels Permisos d'Abocament.

I

## **II.- PROHIBICIONS I LIMITACIONS GENERALS DELS ABOCAMENTS**

### **ARTICLE 10**

Queda prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram, aigües residuals o qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, a causa de la seua naturalesa, propietats i quantitat, causen o pugen causar per si sols o per interacció amb altres deixalles, alguns dels següents tipus de



## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de sanejament:

- 1.- Formació de mescles inflamables o explosives.
- 2.- Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions.
- 3.- Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que impedisquen o dificulten l'accés i/o la labor del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions.
- 4.- Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques, que dificulten el lliure flux de les aigües residuals, la labor del personal o l'adequat funcionament de les instal·lacions de depuració.
- 5.- Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedisquen aconseguir els nivells òptims de tractament i qualitat d'aigua depurada.

### **ARTICLE 11**

Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram qualsevol dels següents productes:

- a) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.
- b) Productes a base de quitrà o residus enquitranats.
- c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, en raó de la seua naturalesa o quantitat, siguen susceptibles de donar lloc, per si mateixos o en presència d'altres substàncies, a mescles inflamables o explosives en l'aire o en mescles altament comburents.
- d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes de depuració.
- e) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el flux de la xarxa de clavegueram o col·lectors o que puguen interferir en el transport de les aigües residuals.
- f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió.
- g) Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o serveis.
- h) Residus industrials o comercials que, per la seua concentració o característiques tòxiques i perilloses requerisquen un tractament específic.
- i) Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram en concentracions superiors a:



## M.I. AJUNTAMENT DE BIAR

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

Amoníac	100 p.p. m.
Monòxid de carboni	100 p.p. m.
Brom	1 p.p. m.
Clor	1 p.p. m.
Àcid cianhídric	10 p.p. m.
Àcid sulfhídric	20 p.p. m.
Diòxid de sofre	10 p.p. m.
Diòxid de carboni	5.000 p.p. m.

j) Aquells residus que figuren en la llista de residus perillosos, aprovada en el Reial decret 952/1997, així com els recipients i envasos, que els hagen continguts. Els que hagen sigut qualificats com a perillosos per la normativa europea o en convenis internacionals dels quals Espanya siga part.

### ARTICLE 12

Excepte les condicions més restrictives que per a determinades activitats, establisquen les corresponents llicències d'activitat, queda prohibit abocar directament o indirectament, en les xarxes de clavegueram, abocaments amb característiques o concentració de contaminants superiors a les indicades a continuació:

PARÀMETRE	CONCENTRACIÓ MÀXIMA
Ph	5,5-9,00
Sòlids en suspensió (mg/l)	500,00
Materials sedimentables (ml/l)	15,00
Sòlids gruixos	Absents
DBO <sub>5</sub> (mg/l)	500,00
DQO (mg/l)	1.000,00
Temperatura (°C)	40,00
Conductivitat elèctrica a 25 °C(*µS/cm)	3.000,00



## M.I. AJUNTAMENT DE BIAR

Plaça de la Constitució, 1

03410 Biar (Alacant)

C.I.F.: P-0304300-G

Telf.: 96 581 08 33

Color	Inapreciable a una dilució de 1/40
Alumini (mg/l)	10,00
Arsènic (mg/l)	1,00
Bari (mg/l)	20,00
Bor (mg/l)	3,00
Cadmi (mg/l)	0,50
Crom III (mg/l)	2,00
Crom VI (mg/l)	0,50
Ferro (mg/l)	5,00
Manganés (mg/l)	5,00
Níquel (mg/l)	5,00
Mercuri (mg/l)	0,10
Plom (mg/l)	1,00
Seleni (mg/l)	0,50
Estany (mg/l)	5,00
Coure (mg/l)	1,00
Zinc (mg/l)	5,00
Cianurs (mg/l)	0,50
Clorurs (mg/l)	800,00
Sulfurs (mg/l)	2,00
Sulfits (mg/l)	2,00
Sulfats (mg/l)	1.000,00
Fluorurs (mg/l)	12,00
Fòsfor total (mg/l)	15,00
NKT (mg/l)	50,00
Nitrogen amoniacal – N-NH <sub>4</sub> (mg/l)	25,00
Nitrogen nítric – N – NO <sub>3</sub> (mg/l)	20,00
Olis i grasses (mg/l)	100,00
Fenols totals (mg/l)	2,00



## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

Aldehids (mg/l)	2,00
Detergents (mg/l)	6,00
Pesticides (mg/l)	0,10
Toxicitat (U.T.)	15,00

Les concentracions màximes anteriors no s'aplicaran als abocaments exclusivament sanitaris.

### **ARTICLE 13**

Els cabals punta abocats en la xarxa no podran excedir del valor mig diari en més de 5 vegades en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades en un interval d'una hora, del valor mig diari.

### **ARTICLE 14**

Només serà possible l'admissió d'abocaments amb concentracions superiors a les establides per l'article 12, quan es justifique degudament, que aquests no poden en cap cas produir efectes perjudicials en els sistemes de depuració d'aigües residuals, ni impedir la consecució dels objectius de qualitat consignats per a les aigües residuals depurades.

Queda expressament prohibida la dilució d'aigües residuals, realitzada amb la finalitat de satisfer les limitacions de l'article 12. Aquesta pràctica serà considerada com una infracció a l'Ordenança.

### **ARTICLE 15**

Si sota una situació d'emergència s'incompliren algun o alguns dels preceptes continguts en la present Ordenança, s'haurà de comunicar immediatament aquesta situació a l'Ajuntament i al servei encarregat de l'explotació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals.

Una vegada produïda la situació d'emergència, l'usuari utilitzarà tots els mitjans al seu abast per a reduir al màxim els efectes de la descàrrega accidental.

En un termini màxim de set dies, l'usuari haurà de remetre a l'Ajuntament un informe detallat de l'accident, en el qual al costat de les dades d'identificació hauran de figurar les següents:





## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

- a) Causes de l'accident.
- b) Hora en què es va produir i duració d'aquest.
- c) Volum i característiques de contaminació de l'abocament.
- d) Mesures correctores adoptades.
- e) Hora i forma en què es va comunicar el succés.

Amb independència d'altres responsabilitats en què pogueren haver incorregut, els costos de les operacions derivades dels abocaments accidentals seran abonats per l'usuari causant.

## **IV.- MOSTREIG I ANÀLISIS**

### **ARTICLE 16. PROCEDIMENT DE PRESA DE MOSTRES I ANÀLISIS**

Per a la presa de mostres i anàlisis d'abocaments, que fonamenten alguna actuació administrativa, s'adoptaran els següents criteris procedimentals:

**1.-** Les determinacions analítiques es realitzaran sobre mostres simples recollides en el moment més representatiu de l'abocament, el qual serà assenyalat per l'Ajuntament, entitat o Empresa en qui delegue.

L'Ajuntament avisarà al titular de la instal·lació causant de l'abocament, o a la persona en qui delegue, que es portarà a terme la presa de mostra. El personal encarregat de la presa de mostres s'identificarà davant el titular de l'abocament, o de la persona que actue en la seua representació, i estarà acompanyat d'un agent de la Policia Local de Biar.

La presa de mostres es realitzarà abans del transcurs de QUINZE (15) minuts des de l'avís al titular de la instal·lació causant de l'abocament objecte d'anàlisi.

La presa de mostres es realitzarà en presència d'aquesta persona ( "representant"). En cas de no facilitar l'accés al personal inspector, aquest podrà portar a terme la presa de mostres sense presència de l'interessat acompanyat almenys d'un agent de l'autoritat. Tot això, sense perjudici de ser un fet constitutiu infracció d'acord amb la present Ordenança.

Quan durant un determinat interval de temps, l'Ajuntament autoritze abocaments amb valors màxims de contaminació, els controls s'efectuaran sobre mostres compostes. Aquestes seran obtingudes per mescla i



## M.I. AJUNTAMENT DE BIAR

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

homogeneïtzació de mostres simples recollides en el mateix punt i en diferents temps, sent el volum de cada mostra simple proporcional al volum del cabal abocat.

**2.-** La mostra es dividirà en dos fraccions o exemplars homogenis, anomenats “inicial” i “contradictori”, i els recipients hauran d'estar degudament precintats i segellats. La mostra inicial serà custodiada per la inspecció, i la mostra contradictòria serà entregada a la part interessada per al seu eventual anàlisi en el laboratori homologat de la seua elecció.

Les despeses derivades de l'anàlisi contradictori seran a compte de l'interessat. Si l'interessat no accepta la mostra contradictòria, restarà en poder de la inspecció, la qual estendrà la corresponent diligència.

Cadascuna de les fraccions de la mostra haurà d'anar acompanyada del document “Cadena de Custòdia”. A més a més, s'haurà de conservar amb les degudes condicions de precintat, segellat i refrigeració fins la seua entrega en el laboratori dins de les 24 hores següents al mostreig, juntament amb el document “Cadena de Custòdia”.

**3.-** S'estendrà **acta** de les actuacions, on es farà constar:

- a) La identificació de les persones presents en el procés.
- b) La identificació del Laboratori Homologat que efectuarà l'anàlisi de la mostra inicial, a fi de que si ho desitja, el titular de l'abocament o el seu representant pugui ser present en el moment de la retirada del precinte dels recipients.
- c) El (els) Anàlisis Tipus a efectuar, i/o els paràmetres concrets si aquest fora el cas.
- d) La negativa per part del titular de l'abocament a rebre la seua fracció, si és el cas.
- e) Les observacions i incidències del procés de presa de mostra, manifestades per part de l'Ajuntament.
- f) Les observacions i incidències del procés de presa de mostra, manifestades per part del representant. En cas de voler fer ús d'aquest dret, haurà de signar necessàriament l'acta.
- g) Es convidarà al representant a signar l'acta. La signatura de l'acta no implica l'acceptació dels termes que en ella es contemplen, però serà necessària per a poder fer constar observacions o al·legacions en aquesta. La negativa a signar es farà constar en l'acta.



## M.I. AJUNTAMENT DE BIAR

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

- h) S'entregarà una còpia de l'acta al representant. La negativa a rebre-la es farà constar en l'acta.

Juntament amb la còpia de l'acta, s'entregarà un model de full de seguiment de la mostra contradictòria, emplenada i segellada, per al cas que el titular de l'abocament desitge realitzar la seua anàlisi contradictòria.

**4.- La mostra inicial** serà portada al Laboratori Homologat indicat en l'acta, dins de les 24 hores següents a la seua presa.

El Laboratori emplenarà i segellarà el full de seguiment de la mostra principal, fent constar:

- a) La data i hora de lliurament.
- b) L'estat dels precintes.
- c) El codi d'identificació de la fracció.
- d) El codi que el Laboratori li assigne internament.
- e) Si l'estat general es considera correcte, o existeix alguna circumstància que invalide els resultats que puguin obtindre's.
- f) Altres observacions que resulten oportunes.

Una còpia del full de seguiment emplenat, serà retornada a l'Ajuntament per a la seua inclusió en l'expedient administratiu.

El titular de l'abocament o el seu representant, degudament identificat, podrà ser present en el moment de procedir a l'obertura de precintes de la mostra inicial, podent fer constar per escrit qualsevol anomalia relacionada amb l'estat d'aquesta. En aquest cas, el Laboratori conservarà una còpia de les manifestacions, i la remetrà a l'Ajuntament, juntament amb els resultats de les anàlisis efectuades.

Una vegada analitzada la mostra inicial, el Laboratori emetrà un informe on constarà:

- a) Una còpia del full de seguiment emplenat en el moment del lliurament de la fracció.
- b) El codi que identifica de manera inequívoca la fracció de la mostra.
- c) El codi que el Laboratori li assigne internament.
- d) La data i hora d'obertura dels precintes i inici de l'anàlisi.
- e) La data de finalització de l'anàlisi.



## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

- f) Els resultats obtinguts, comparats amb els límits màxims establits en aquesta Ordenança.
- g) Altres observacions que resulten oportunes.

Aquest informe, juntament amb les observacions realitzades pel titular de l'abocament o el seu representant en el moment de l'obertura de precintes, si n'hi haguera, serà remés a l'Ajuntament.

**5.-** Amb l'exemplar de l'acta i l'informe dels resultats del Laboratori, l'Ajuntament obrirà si escau l'oportú expedient administratiu.

**6.-** El titular de l'abocament podrà analitzar la seua fracció, a fi d'obtindre resultats contradictoris als de la fracció principal. La validesa dels resultats de l'anàlisi contradictori quedaran condicionats al fet que:

- a) Els anàlisis hauran de ser efectuats per un Laboratori Homologat, que sotmetrà la fracció al mateix tipus d'anàlisi que s'indica en l'acta de presa de mostres.
- b) El Laboratori Homologat haurà d'emplenar el full de seguiment de la mostra contradictòria i fer constar en ella:
  - i. La data i hora de recepció, que no podrà ser superior a 24 hores des de la presa de mostres.
  - ii. L'estat del precinte de l'envàs, que no podrà haver sigut manipulat.
  - iii. El codi d'identificació de la fracció, que haurà de ser perfectament llegible i haurà de coincidir amb l'assignat a la fracció contradictòria.
  - iv. Si l'estat general es considera correcte, o existeix alguna circumstància que invalide els resultats que es puguén obtindre.

### **ARTICLE 16BIS. CRITERIS PER A L'ANÀLISI DE LES MOSTRES I RESULTAT DEFINITIU**

Es tindran en consideració els anàlisis de cadascuna de les fraccions de la mateixa, d'acord amb els següents criteris:

**1.-** Dins dels DEU (10) dies hàbils següents a la recepció dels resultats de l'anàlisi inicial (promogut per la inspecció municipal), l'interessat podrà presentar a la inspecció el butlletí emès pel laboratori homologat amb els resultats de l'anàlisi contradictori i formular les al·legacions que estime oportunes, adjuntant el document "Cadena de Custòdia" degudament emplenat pel laboratori.



## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

### **2.- Seran causes d'inadmissió dels resultats de l'anàlisi contradictori:**

- a) La presentació dels resultats de la mostra contradictòria fora del termini establert.
- b) Superar el termini de 24 hores, des del mostreig de les aigües residuals, en l'entrega de la mostra contradictòria al laboratori.
- c) La realització de l'anàlisi per laboratori no homologat.
- d) L'entrega de la mostra al laboratori sense el precinte, o que la mostra estiga manipulada.
- e) No complimentar el Document de Cadena de Custòdia per part del laboratori homologat.
- f) Quan les dades consignades al Document de Cadena de Custòdia no coincidisquen amb les de la mostra entregada a l'interessat.
- g) No haver caracteritzat tots els paràmetres requerits.
- h) Quan, per qualsevol altra circumstància, la Cadena de Custòdia de la mostra entregada a la part interessada no està garantida.

**3.-** Si l'establiment inspeccionat no aporta el resultat de la mostra contradictòria, o aquest no és vàlid, el resultat definitiu serà el de la mostra inicial.

**4.-** Si el resultat de la mostra contradictòria és vàlid, es considerarà com a resultat definitiu el que més beneficie a l'establiment inspeccionat entre els dos anàlisis realitzats.

A tots els efectes, serà considerat més beneficiós aquell resultat que, tenint en compte globalment cadascuna de les fraccions analitzades, siga més favorable als interessos del subjecte inspeccionat, sense considerar els paràmetres analítics de cada fracció de manera individual, sinó com un conjunt no fraccionable.

## **ARTICLE 17**

Les anàlisis per a la determinació de les característiques dels abocaments, la seua perillositat i la seua toxicitat des del punt de vista mediambiental, es realitzaran per laboratori acreditat.



## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

### **V.- INSPECCIÓ D'ABOCAMENTS**

#### **ARTICLE 18**

L'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, fent ús de les seues facultats, podrà efectuar tantes inspeccions com estime oportunes per a verificar les condicions i característiques dels abocaments a la xarxa de clavegueram.

#### **ARTICLE 19**

Les indústries i explotacions queden obligades a disposar en els seus conductes de desguàs, d'una arqueta de registre de lliure accés des de l'exterior, condicionada per a aforar els cabals circulants, així com per a l'extracció de mostres d'acord amb el disseny de l'**Annex I** d'aquesta Ordenança. Aquestes arquetes hauran d'estar precintades.

En cas de ser necessari instal·lar equips de control i mesurament, sobre aquesta arqueta es construirà la caseta definida en l'**Annex I** d'aquesta Ordenança.

L'extracció de mostres i en el seu cas, comprovació de cabals serà efectuada per personal al servei de l'Ajuntament, Entitat o Empresa en qui delegue, a la qual haurà de facilitar-se-li l'accés a les arquetes de registre.

Les anàlisis de les mostres obtingudes s'efectuaran per laboratoris acreditats. Dels seus resultats, es remetrà còpia al titular del permís de l'abocament perquè en prengueu coneixement.

#### **ARTICLE 20**

La manca del Permís de l'Abocament, l'obstrucció a l'acció inspectora o la falsedat en les dades exigides, independentment de l'exercici de les accions legals que corresponguen, implicarà la rescissió del Permís de l'Abocament, podent determinar la desconexió de la xarxa de clavegueram.

### **VI.- INFRACCIONS I SANCIONS**

#### **ARTICLE 21**

Es consideren **infraccions lleus**:



## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

- 1.- Les accions i omissions que contravenint el que s'estableix en la present Ordenança causen dany als béns de domini o ús públic hidràulic, marítim-terrestre, en el seu cas, o als de l'ens Gestor encarregat de l'explotació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals, la valoració de les quals no supere els 3.000 €.
- 2.- La no aportació de la informació periòdica que haja d'entregar-se a l'Ajuntament sobre característiques de l'efluent o canvis introduïts en el procés que puguin afectar a aquest.
- 3.- L'incompliment de qualsevol prohibició establerta en la present Ordenança o l'omissió dels actes a que obliga, que en aplicació de l'article 140 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local procedisca classificar com a infracció lleu.

### **ARTICLE 22**

Es consideren **infraccions greus**:

- 1.- Les accions i omissions que contravenint el que s'estableix en la present Ordenança causen dany als béns de domini o ús públic hidràulic, marítim-terrestre, en el seu cas, o a l'Ens Gestor encarregat de l'explotació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals, la valoració de les quals estiga compresa entre 3.000,01 i 30.000 €.
- 2.- L'ocultació o el falsejament de les dades exigides en la Sol·licitud d'Abocament.
- 3.- L'incompliment de les condicions imposades en el Permís d'Abocament, abocant cabals desproporcionats a la xarxa respecte als declarats pel titular.
- 4.- La falta de comunicació a l'Ens Gestor encarregat de l'explotació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals d'una alteració en la qualitat o en la quantitat de l'abocament.
- 5.- Realitzar ocasionalment abocaments que no s'ajusten a les especificacions de la present Ordenança, i que superen fins a un 30% els límits en ella establerts, per a qualsevol dels paràmetres limitats.
- 6.- La no existència de les instal·lacions i equips necessaris per a la realització dels controls requerits, o mantindre'ls en condicions no operatives.
- 7.- Ometre els requeriments que l'Ajuntament dirigeix als usuaris o titulars del Permís d'Abocament perquè esmenen els defectes observats en la seua



## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

instal·lació, que hauran de ser atesos en el termini màxim d'un (1) mes, en cas que no s'indique termini diferent en el requeriment.

8.- L'obstrucció a les funcions d'Inspecció de l'Ajuntament en l'accés a les instal·lacions o la negativa a facilitar la informació requerida, o no permetre o facilitar la presa de mostres per a anàlisis d'abocaments, quan els siga requerit.

9.- L'incompliment de qualsevol prohibició establerta en la present Ordenança o l'omissió dels actes a que obliga, que en aplicació de l'article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local procedisca classificar com a infracció greu.

### **ARTICLE 23**

Es consideren **infraccions molt greus**:

1.- Les accions i omissions que contravenint el que s'estableix en la present Ordenança causen mal als béns de domini o ús públic hidràulic, marítim-terrestre, en el seu cas, o als de l'Ens Gestor encarregat de l'explotació de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals, la valoració de les quals siga superior als 30.000 €.

2.- L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments.

3.- L'evacuació d'abocaments prohibits, o els abocaments efectuats sense l'autorització corresponent.

4.- Practicar actes que puguen pertorbar la regularitat, la mesura del consum o la qualitat de les mostres extretes.

5.- No realitzar la connexió a la xarxa de clavegueram, estant obligat a això, en les condicions disposades en la present Ordenança.

6.- Realitzar qualsevol abocament que supere en més d'un 30% els límits establerts en la present Ordenança, per a qualsevol dels paràmetres limitats, o bé realitzar de manera reiterada o continuada abocaments que superen en qualsevol mesura aquests límits, per a qualsevol dels paràmetres limitats.

7.- L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència regulades en la present Ordenança.

8.- La pertorbació del funcionament de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals, o de les obres i instal·lacions de la xarxa municipal de clavegueram, mitjançant dol o negligència, havent ocasionat danys i/o trastorns en les instal·lacions de la xarxa o en béns de domini públic o de terceres persones.





## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

9.- L'incompliment de qualsevol prohibició establida en la present Ordenança o l'omissió dels actes a que obliga, que en aplicació de l'article 140 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local procedisca classificar com a infracció molt greu.

### **ARTICLE 24. SANCIONS**

1.- Les infraccions enumerades en els articles anteriors podran ser sancionades de la forma següent:

- a. Infraccions lleus: fins a 750 €.
- b. Infraccions greus: fins a 1.500 €.
- c. Infraccions molt greus: fins a 3.000 €.

2.- Sense perjudici de la sanció que en cada cas procedisca, l'infractor haurà de reparar el mal causat. La reparació tindrà com a objecte la restauració dels béns alterats a la situació anterior a la infracció.

L'Ajuntament requerirà a l'infractor la reparació dels danys causats, indicant-li un temps màxim d'execució i les especificacions tècniques mínimes que haurà de complir. Si l'infractor no procedirà a reparar el mal causat en el termini assenyalat, o no respectara les especificacions tècniques mínimes, l'Ajuntament podrà optar, segons l'abast dels danys i la urgència de la seua reparació, entre:

- La imposició de multes coercitives successives fins a aconseguir el compliment de la resolucions adoptades, i, si escau, seran independents de les quals pot imposar-se en concepte de sanció, i compatibles amb elles.
- Realitzar la reparació a costa de l'infractor.

Quan el dany produït afecte les infraestructures de sanejament, la reparació serà realitzada per l'Ajuntament a costa de l'infractor.

S'entendrà per infraestructures de sanejament, les xarxes de clavegueram, col·lectors, emissaris, instal·lacions correctores de contaminació o estacions depuradores d'aigües residuals.

3.- Quan els béns alterats no puguin ser reposats al seu estat anterior, l'infractor haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats. La valoració dels mateixos es farà per l'Ajuntament.



## **M.I. AJUNTAMENT DE BIAR**

Plaça de la Constitució, 1  
03410 Biar (Alacant)  
C.I.F.: P-0304300-G  
Telf.: 96 581 08 33

### **ARTICLE 25**

L'acció per a iniciar l'expedient sancionador de les infraccions previstes en aquesta Ordenança prescriurà als sis mesos comptats des de la comissió del fet o des de la detecció del mal causat, si aquest no fora immediat.

### **ARTICLE 26**

La imposició de sancions i l'exigència de responsabilitats es realitzarà mitjançant la instrucció del corresponent expedient sancionador de conformitat amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, o qualsevol altres que les modifique o substituïska.

### **ARTICLE 27**

Amb independència de les sancions exposades, l'Ajuntament podrà cursar la corresponent denúncia als Organismes competents als efectes oportuns.

### **ARTICLE 28**

La potestat sancionadora correspondrà al Sr./Sra. Alcalde/sa-President/a de l'Ajuntament, el/la qui podrà delegar tant la imposició de multes com qualsevol altra mesura a adoptar.

### **DISPOSICIÓ FINAL**

Aquesta Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.

Serà d'aplicació supletòria al que disposa la present Ordenança, la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'aigües; la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana; i la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i qualsevol altra norma de rang superior que afecte a la matèria regulada en la present Ordenança.



## M.I. AJUNTAMENT DE BIAR


Plaça de la Constitució, 1

03410 Biar (Alacant)


C.I.F.: P-0304300-G

Telf.: 96 581 08 33


# ANNEX I. ARQUETA DE REGISTRE I CASETA DE CONTROL

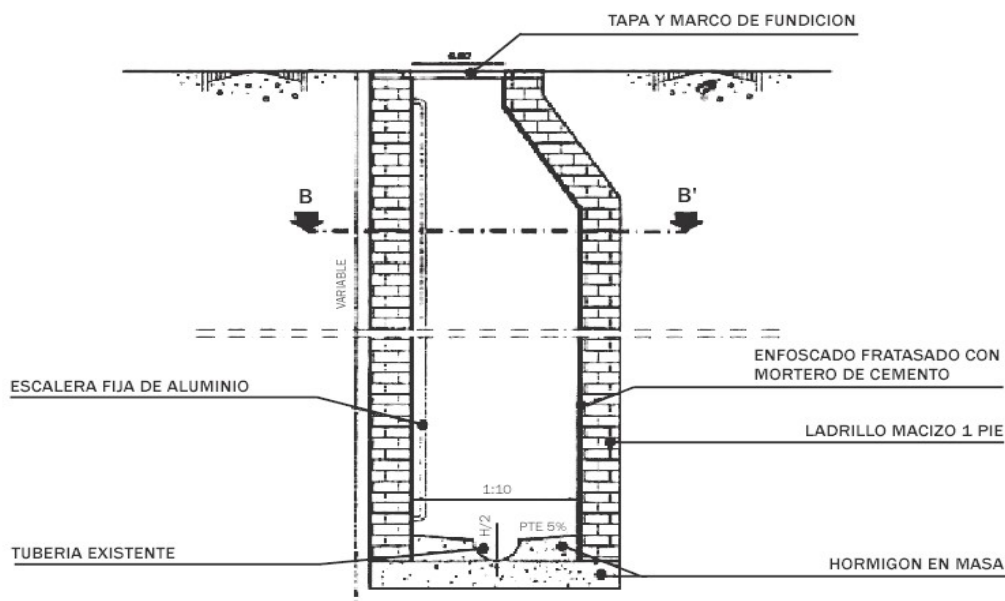

SECCIÓN A - A'

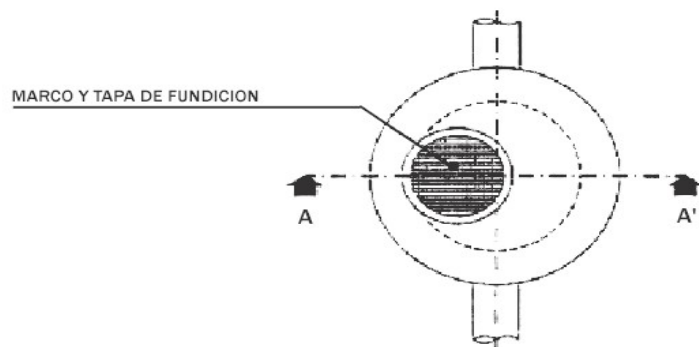


PLANTA AEREA



DETALLE CIERRE DE SEGURIDAD

(Nota: se colocaran 2 cierres en puntos diametralmente opuestos de la tapa)  
Sin escala

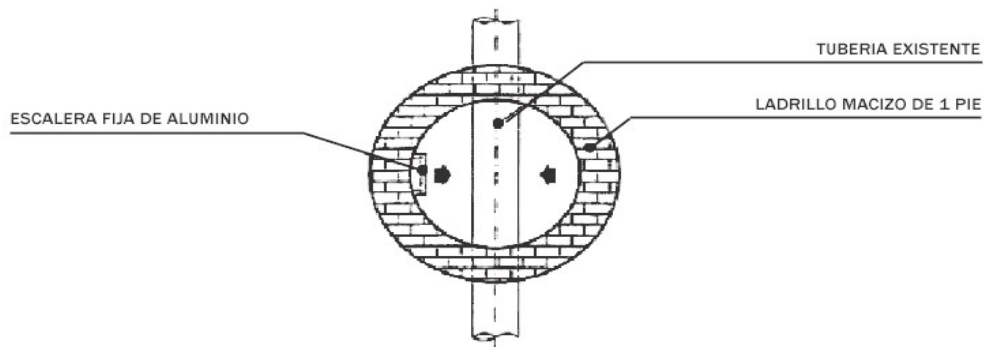

SECCIÓN B - B'

escala 1/40



## M.I. AJUNTAMENT DE BIAR


Plaça de la Constitució, 1

03410 Biar (Alacant)

C.I.F.: P-0304300-G

Telf.: 96 581 08 33

### CASETA DE CONTROL

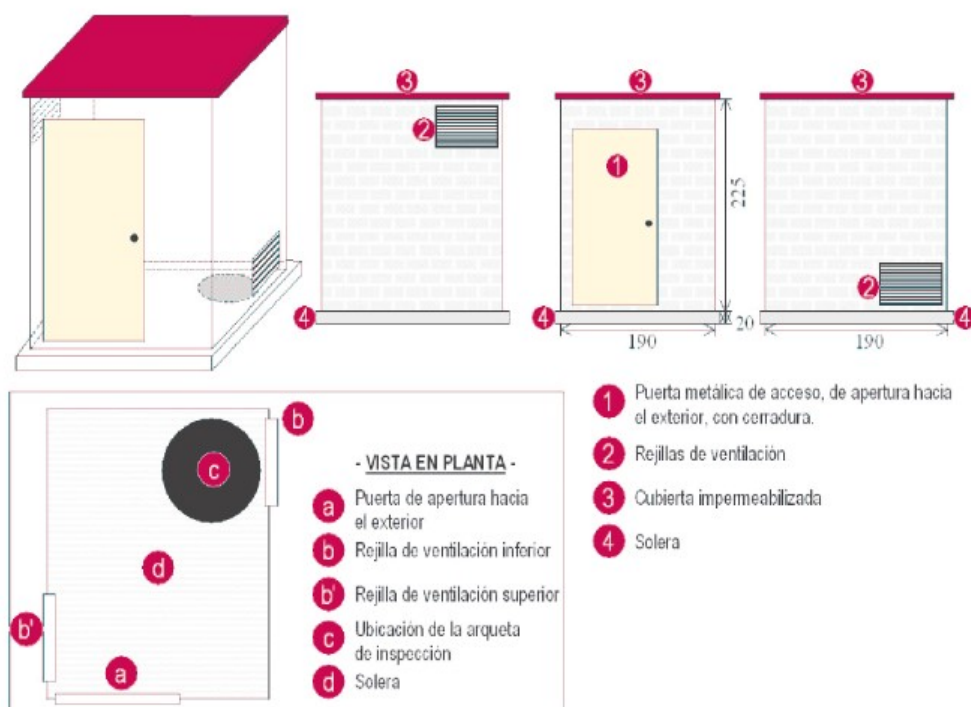

Historial aprobación y modificaciones: (Últimas modificaciones)

Aprobación	
Aprobación	Pleno 29-12-1999
Publicación	BOPA nº95 de 25-4-2000
Entrada vigor	2000

Modificación	
Modificación	Pleno 29-09-2022
Publicación	BOPA nº 235 de 13-12-2022
Entrada vigor	3-1-2023